



181801061433

检 验 报 告

产品名称: JF-A8 杰风钢面型 (镀铝锌) 酚醛复合风管板

Name of Product _____

委托单位: 长沙杰风高科通风材料有限公司

Client _____

生产单位: 长沙杰风高科通风材料有限公司

Manufacturer _____

检验类别: 见证取样

Test Category _____

湖南湖大土木建筑工程检测有限公司

2019年4月25日



注 意 事 项 (Notices)

1、报告无检测报告专用章无效。

(Test report is invalid without stamp of inspection report on it.)

2、复制报告未重新加盖检测报告专用章无效。

(Duplication of test report is invalid without stamp of inspection report re-stamped on it.)

3、报告无主检、审核、批准人签名无效。

(Test report is invalid without the signatures of the persons for Chief tester, Verification and Approval.)

4、报告涂改无效。


(Test report is invalid if altered.)

5、对检验报告若有异议，应在报告发出后 15 个工作日内提出。

(Different opinions about the test report should be reported to the test department within 15 days from the date of receiving the test report.)

6、本报告对项目提出的任何处理或加固等建议均不能为施工文件，其实施必须以有效设计文件为依据。

(Any proposed handling or reinforcing suggestions for the project in this report can not be used as formal construction documents. The construction should be performed on basis of licensed design documents.)

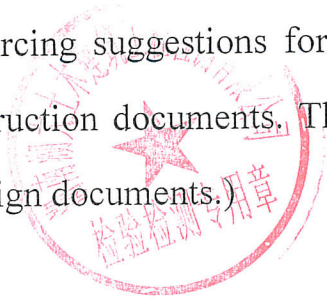

检 验 报 告

(Test Report)

样品名称 Name of sample	JF-8 杰风钢面型 (镀铝锌) 酚醛复合风管板		
委托单位 Client	长沙杰风高科通风材料有限公司		
生产单位 Manufacturer	长沙杰风高科通风材料有限公司		
送样日期 Date of delivery	2019.4.16	检验日期 Date of test	2019.4.24
送样人 Person of delivery	/	样品数量 Quantity of sample	1 组
规格型号 Type/Model	JF-A8 1200×3000 (20mm±1mm 25mm±1mm)	样品状态 State of sample	完好
检验依据 Reference documents of test	GB/T 5464-1999 《建筑材料不燃性试验方法》 GB 8642-2006 《建筑材料及制品燃烧性能分级》		
检验项目 Items of test	燃烧性能		
主要检测仪器 Main equipments of test	JCB-2 建材不燃性试验炉 (HDJC-08-115) GS-JCR-B 建材可燃性试验仪 (HDJC-06-011)		
检验结论 Conclusion of test	<p>所检测的酚醛复合风管板符合 GB 8642-2006 《建筑材料及制品燃烧性能分级》中 B₁ 级要求, 覆面层符合 GB 8642-2006 《建筑材料及制品燃烧性能分级》中 A1 级要求, 数据详见第 4 页。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  检验报告专用章 (Stamp of test report) 报告日期: 2019年4月25日 </div>		
备注 Remarks	--		

主检: 

审核: 

批准: 

检 验 数 据

(Test Result)

样品 编号	检测项目	标准要求		检验结果	单项结论
1	酚醛复合风管板 燃烧性能 (B ₁ 级)	氧指数 (%)	≥30	33	合格
		60s内焰 尖高度 Fs(mm)	≤150	95.5	合格
		60s内无燃烧滴落 物引燃滤纸现象		未发现滤纸被 引燃	合格
2	覆面层 燃烧性能 (A ₁ 级)	炉内温 升 ΔT(°C)	≤30	19.2	合格
		质量损 失率 Δm(%)	≤50	21.4	合格
		持续燃 烧时间 t _r (s)	=0	0	合格
备注	无				



湖南湖大土木建筑工程检测有限公司
2019.4.25